



取扱説明書

目次

1. 安全上のご注意
2. 各部のなまえ
3. レバーの使いかた
4. カートリッジの取付けかた
5. 蛇口への取付け
6. タイプ別の取付けかた
7. カートリッジの交換時期について
8. お手入れ方法
9. こんなときは・・・

1. 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。

表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

また、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

	警告 この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性があることを示します。
	注意 この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。
	△記号は、取扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。
	○記号は、「禁止」の行為を示します。 記号の中や近傍に具体的な禁止事項が記載されています。 (例)△は、「分解禁止」を示しています。
	●記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。 記事の近傍に具体的な強制・指示内容が記載されています。

警告 浄水を正しくお使いいただくために

- 日本の水道水の水质基準に適合した水以外では使用しないでください。
→体調を損なう恐れがあります。

注意 浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や浄水口に付着・繁殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

アフターサービス

本製品（カートリッジ除く）の保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

- (1) 保証期間内に取扱説明書、添付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品とレシートをご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
※This warranty is valid only for the use of Japan.
- (2) お買上げの販売店に修理を依頼できない場合は、下記問い合わせ窓口へご連絡ください。
- (3) 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 消耗品であるカートリッジの交換
 - (ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ハ) お買上げ後の落下等による破損および損傷
 - (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷
 - (ホ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷
 - (ヘ) レシートの提示がない場合

(お問い合わせ窓口)

東レインターナショナル株式会社 ライフグッズ部

☎03-3245-6450

受付時間：月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）
10:00～12:00 13:00～17:00

仕様

器具の名称：	ウォーターボール WB600
耐圧：	350kPa
本体重量：	(満水時) 185g
器具の品番：	WB600C / WB600B
本体寸法：	高さ 74×幅 83×奥行 67 (mm)
除去できない成分：	水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど

材料の種類：	ABS 樹脂、ポリアセタール
ろ材の種類：	活性炭
ろ過流量：	1.6L / 分
使用可能な最少動水圧：	50kPa
浄水能力：	
遊離残留塩素	(総ろ過水量 600L、除去率 80%、JIS S3201 試験結果)
2-MB (カビ臭)	(総ろ過水量 600L、除去率 80%、JIS S3201 試験結果)
CAT (農薬)	(総ろ過水量 600L、除去率 80%、JIS S3201 試験結果)
テトラクロロエチレン	(総ろ過水量 600L、除去率 80%、JIS S3201 試験結果)
トリクロロエチレン	(総ろ過水量 600L、除去率 80%、JIS S3201 試験結果)
ろ材の取替時期の目安：	
1 日 10L 使用の場合 2 ヶ月 / 1 日 15L 使用の場合 1 ヶ月	
※浄水能力は、物質毎に 1.6L / 分で計測した試験結果です。	
※複数の物質が混合した水道水の場合は交換時期が早まる場合があります。	

注意 本商品の浄水能力は、JIS の試験方法で定められた条件下で各項目毎に計測した浄水能力を個別に表示したものです。
実際の水道水の水质やろ過流量などの違いによってろ材の交換時期の目安は変わることがあります。

- 必ずカートリッジを取付けてからお使いください。
- 毎日使い始めは、10 秒間浄水を流してからお使いください。
- 2 日以上使わなかったら浄水を 60 秒間は流してからお使いください。
- 「浄水」の出口は清潔にしてください。お手入れ方法は、「8. お手入れ方法」をご参照ください。
- 「浄水」はくみおきしないで、早めにお使いください。
- カートリッジは交換目安に従って、定期的に交換してください。
- カートリッジの交換目安は、「7. カートリッジの交換時期について」をご参照ください。
- 2 週間以上使わなかったらカートリッジを交換してください。
一度通水後、長時間放置すると機能が低下する恐れがあります。


注意 使用方法について

- お手入れの際は、洗剤・シンナー・アルコールなどを使わないでください。割れ・キズ・変色・変形の原因となります。お手入れ方法は、「8. お手入れ方法」をご参照ください。
- 本体にものをぶつけないでください。破損の原因となります。また、割れ・キズ・変色・変形の原因となります。
- 「浄水」側へ 35℃以上の温水を過ぎさないでください。活性炭の機能が低下します。
- 「原水」側も 50℃以上のお湯は過ぎさないでください。変形や故障の原因となります。
- 「浄水」は養魚用などには使用しないでください。残留塩素除去が不十分の時、魚が死ぬ恐れがあります。

注意 取付け・取扱いについて

- 浄水器をふさいだり、他の器具を接続しないでください。故障や破損の原因となります。
- 凍結させないでください。カートリッジが破損する恐れがあります。

2. 各部のなまえ

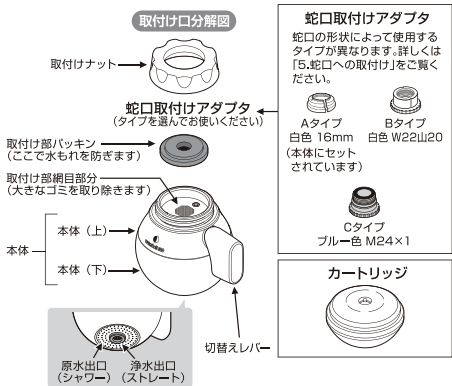

3. レバーの使いかた（浄水・原水の切替えについて）

- 浄水（ストレート）ろ過された水
※浄水は原水より水量は少なくなります。
- 原水（シャワー）水道そのままの水
※飲料水やお料理に
※食器洗いなどに
- 注意**
・切替えレバーの操作時、指をはさまないようにご注意ください。
・切替えレバーを無理な力で操作しないでください。切替えレバーがはずれることがあります。

4. カートリッジの取付けかた

- カートリッジの取付けかた／交換のしかた
※必ず水栓を閉めてから取替えてください。
- ① 本体（下）を左に回して取りはずします。
 - ② カートリッジの浄水出口を下にして、本体（下）に入れます。
 - ③ カートリッジの入っている本体（下）を、本体（上）に右回りにしっかり止まるまで閉めます。
※しっかり止まるまで閉まっていないと水もれの原因になります。
※交換の際、取付けナットがゆるんでいたら締めなおしてください。
 - ④ 完了
※初めて浄水をご使用になる際に黒い微粉が出る場合がありますが、活性炭の微粒子なので誤って飲んでも害はありません。黒い微粉が出なくなるまで浄水を流してからお使いください。

5. 蛇口の取付けへ（裏面）

5. 蛇口への取付け

- ① 本体から取付けナットとAタイプ 16mm 固定用リング（白色）を取りはずします。

② 蛇口取付け用アダプタを選ぶ。
蛇口の先端形状を確認し、それにあったアダプタを選んでください。
※取付ける蛇口のタイプをよく確かめて取付け用アダプタを選んでください。
蛇口先端の形状、直径、メーカー、ネジ径などでタイプが分かります。

●使用するアダプタは1種類です

	蛇口先端	取付け用アダプタ	蛇口形状イメージ
Aタイプ	先のふくらんだ丸型蛇口 16mm	固定用リング 16mm(白色) (本体にセットされています)	
Bタイプ	泡沫水栓(外ネジ) 外ネジ径 22mm (形状例)	外ネジ泡沫アダプタ 口径の規格 W22山 20 (白色)	
Cタイプ	泡沫水栓(内ネジ) (形状例)	内ネジ泡沫アダプタ 口径の規格 W24×1 (ブルー色)	

オプションのアダプタ請求について
Aタイプ 17.5mm(ブルー色) または 19mm(グレー色)、Bタイプ 口径規格ユニファイネジ 27 (グレー色)、Cタイプ 口径規格 W23 山 20 (白色) はオプションです。上記オプションアダプタをご希望される方は、お手数ですがお問い合わせ窓口(☎03-3245-6450)までお電話ください。
●上記による取得した個人情報、は、オプション部品をお送りする目的以外に使用いたしません。
※使用しないアダプタは、お引渡しや改修・新築による水栓の取替えにそなえ、大切に保管ください。

6. タイプ別の取付けかた

- Aタイプ 先のふくらんだ丸型蛇口
白色 (16mm)

① 取付けナットを蛇口へ通す。
② 固定用リングを、蛇口先端にはめ込む。
③ 本体を取付けナットで締めつけ固定する。
④ 完了
- Bタイプ 泡沫水栓 (外ネジ)
白色 (W22 山 20)

① 蛇口の泡沫キャップをはずす。
② 取付けナットを先に通す蛇口です。
③ コインを利用して泡沫アダプタを垂直に蛇口にねじ込みます。
④ 本体取付けナットで締めつけ固定する。
⑤ 完了

- Bタイプ 泡沫水栓 (外ネジ)
白色 (W22 山 20)

よく洗浄したコインをご用意ください。
① 蛇口の泡沫キャップをはずす。
② 取付けナットを先に通す蛇口です。
③ コインを利用して泡沫アダプタを垂直に蛇口にねじ込みます。
④ 本体取付けナットで締めつけ固定する。
⑤ 完了

7. カートリッジの交換時期について

- 身体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラルを損なうことなく、おいしくお飲みいただけます。
- 交換までの期間は、使用水量・水圧・地域・水質・季節など、様々な条件で変化しますので、下記の4点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。
●目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因になりますのでご注意ください。
●水道圧力が高く浄水流量が多く出るときは、水栓を絞ってお使いいただく効果的です。
- ① カートリッジ交換目安安時期を過ぎた。→1 日 10L 使用した場合 2 ヶ月が交換目安 (約 600L) です。
② 浄水の塩素(カルキ臭)が取れなくなった。→除塩素機能が低下しています。
③ 浄水の流量が少なくなった
④ 2 週間以上使用しなかった。
※カートリッジは可燃性廃棄物 (プラスチックゴミ) ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールにしたがった方法で分別廃棄願います。
- 除去項目
- 遊離残留塩素・・・衛生確保のため塩素消毒を行うことが定められています。カルキ臭の元となり水の味を損ないます。
カビ臭 (2-MB)・・・湖沼などで富栄養化現象に伴い発生する藍藻類によって産生され、水の味を損ないます。
農薬 (CAT)・・・除草剤に広く使用されており、内分泌かく乱作用を有すると疑われている物質です。
テトラクロロエチレン・・・ドライクリーニング洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。
トリクロロエチレン・・・金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓・腎臓障害等の影響があるといわれています。

別売交換用カートリッジ

ウォーターボール用カートリッジ (2 個入) 品番: WBC600-W
(1 個入) 品番: WBC600-S

WBC600-W WBC600-S

8. お手入れ方法

- 取付け方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取りはずして、お手入れをしてください。カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。お手入れの際、製品を水中に沈めないでください。
- ① 本製品の汚れは、水を含ませた布でお手入れしてください。
洗剤・シンナー・アルコールなどは使わないでください。割れ・キズ・変色・変形の原因となります。
② 浄水口は水道水 (原水) を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とし十分にすいだと、清潔な布で水気をふきとってください。
浄水口は消毒 (殺菌) 用の塩素が取り除かれた水の出口です。汚れたハブラシ等で洗うと浄水口に雑菌が付着・繁殖することがあります。
③ 本体内側や取付け部網目部分、原水 (シャワー) の出口は清潔なハブラシなどで水洗いしてください。

9. こんなときは・・・

症状	考えられる原因	対処方法
取付け口から水もれ	きちんと取付けていますか？ (5. 蛇口への取付け参照)	もう一度取付けてください。 (5. 蛇口への取付け参照)
	アダプタのネジ山がつぶれていませんか？	市販の水道用シールテープを蛇口先端に数回巻きつけてから取りつけると密着を高めるのに有効です。
	蛇口の先端にカケ・ワレ・ヒビなどがありますか？	水栓メーカーに蛇口の品番をご確認の上、水栓 (あるいは蛇口先端の部品) を修理するか交換してください。
	アダプタや取付けナットにワレ・ヒビなどありませんか？	お問い合わせ窓口までお電話ください。 なお、破損部分でケガをしないよう、あて布をして取りはずしてください。
	取付け部バックンが劣化していませんか？	取付け部バックンは水道水の汚れ等によりゴムが劣化する場合がございます。(その場合はお問い合わせ窓口までお電話ください。)
浄水 (ストレート) の流量が少ない	カートリッジが目づまりしている可能性があります。 ※水圧が低い場合、使い始めから水量が少ないことがあります。	カートリッジを交換してください。 (4. カートリッジの取付けかた参照)
	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか？	カートリッジを交換してください。 (4. カートリッジの取付けかた参照)
ニオイが残る	本体が汚れていませんか？	適切なお手入れをしてください。 (8. お手入れ方法参照)